

**Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre
et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-
pompiers.**

Extrait § 5.1 (Accès)

Pièce déposée à l'enquête publique
au Greffe municipal d'Echichens
du - 4 FEV. 2026 au - 5 MARS 2026


Au nom de la Municipalité:

Le Syndic:

La Secrétaire:

Le propriétaire :

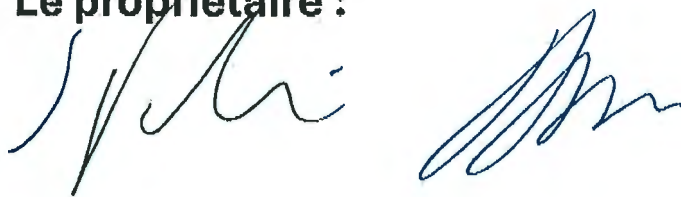

Le mandataire :

Morges le 05/01/2026 

MOSINI et CAVIEZEL SA
Ingénieurs EPF Géomètres officiels
Rue Louis-de-Savoie 72
1110 MORGES
Tél. 021 806 52 00 Fax 005 52 01
E-mail morgos@mc-sa.ch



FKS CSSP CSP

**Directive concernant
les accès, surfaces
de manœuvre et
d'appui pour les
moyens d'intervention
sapeurs-pompiers**



Version 1.0 du 4 février 2015

Copyright © by

Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers CSSP

Christoffelgasse 7

CH-3011 Berne

Tél. +41 31 50 51 118

www.feukos.ch

Mise en forme et pré impression

weiss communication+design ag

Ländtestrasse 5


CH-2501 Biel-Bienne

Tel. +41 32 328 11 11

www.wcd.ch

5 | Accès pour les sapeurs-pompiers

5.1 | Largeurs, virages, hauteurs

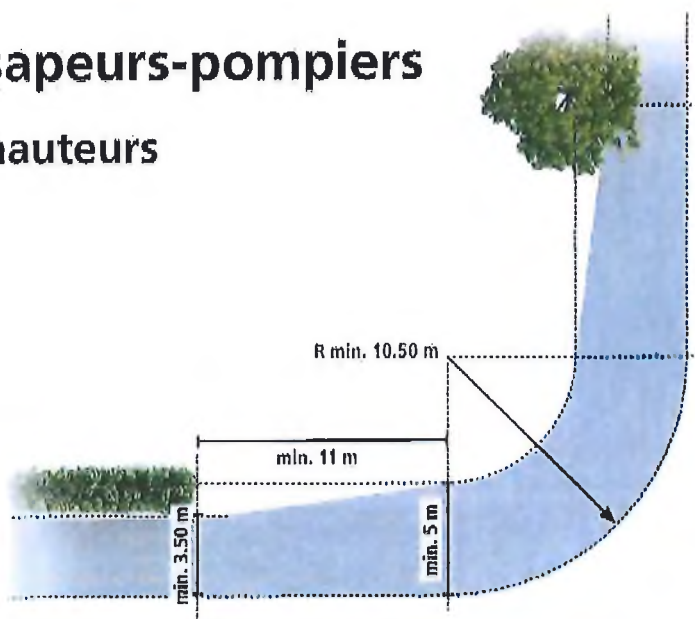


■ aucun changement de pente dans la zone de passage ainsi que 8 m avant et après le passage

■ hauteur minimale de 4 m

**Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre
et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-
pompiers.**

Extrait § 5.1 (Accès)

Le propriétaire :

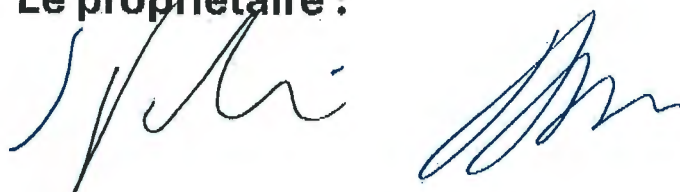

Le mandataire :

Morges le 05/01/2016 

MOSINI et CAVIEZEL SA
Ingénieurs EPF Géomètres officiels
Rue Louis-de-Savoie 72
1110 MORGES
Tél. 021 805 52 00 Fax 005 52 01
E-mail morges@mc-sa.ch



FKS CSSP CSP

**Directive concernant
les accès, surfaces
de manœuvre et
d'appui pour les
moyens d'intervention
sapeurs-pompiers**






Version 1.0 du 4 février 2015
Copyright © by
Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers CSSP
Christoffelgasse 7
CH-3011 Berne
Tél. +41 31 50 51 118
www.feukos.ch

Mise en forme et pré impression
wels communication+design ag
Ländtestrasse 5
CH-2501 Biel-Bienne
Tel. +41 32 328 11 11
www.wcd.ch

5 | Accès pour les sapeurs-pompiers

5.1 | Largeurs, virages, hauteurs

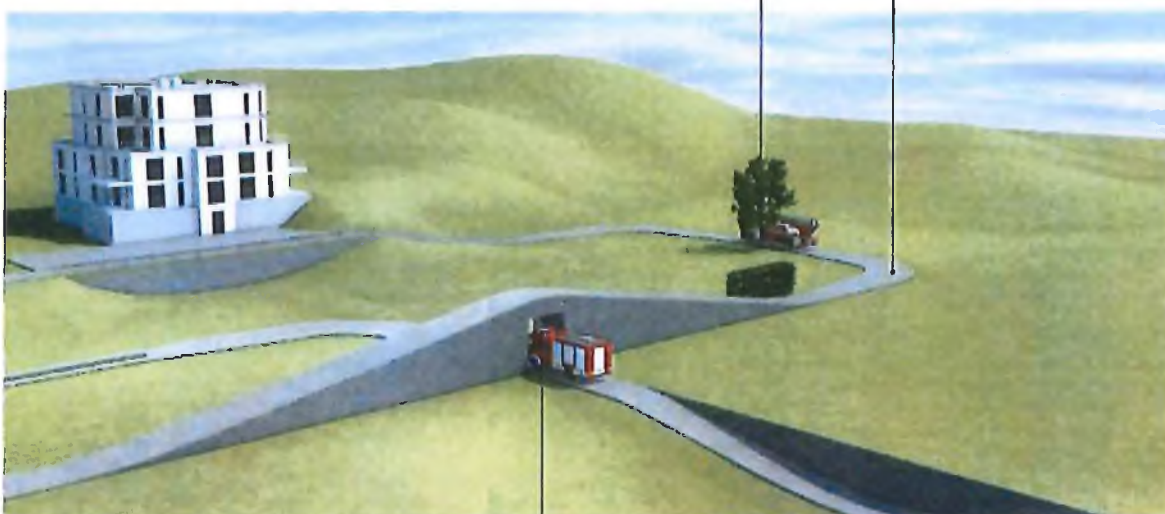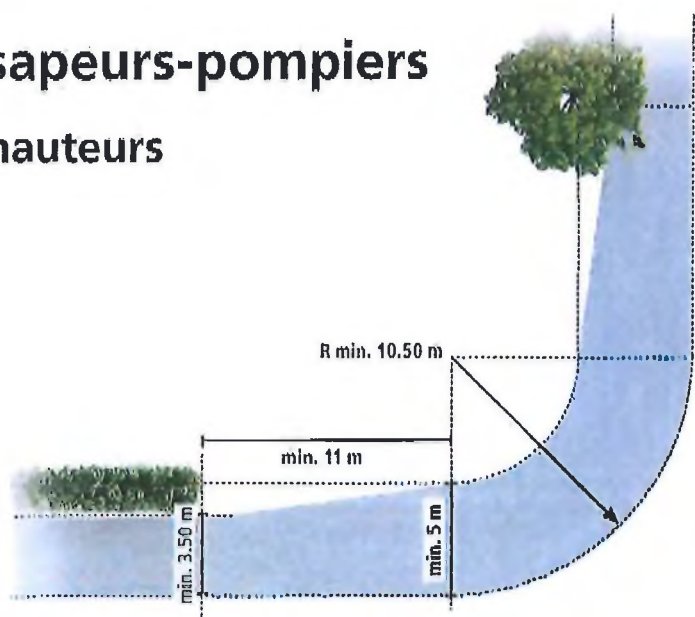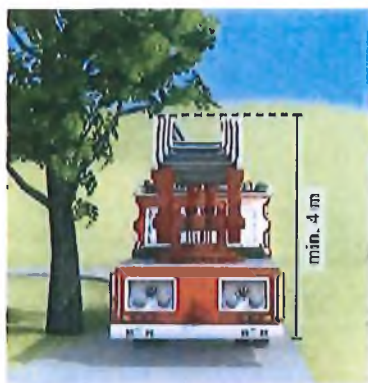

■ aucun changement de pente dans la zone de passage ainsi que 8 m avant et après le passage

■ hauteur minimale de 4 m